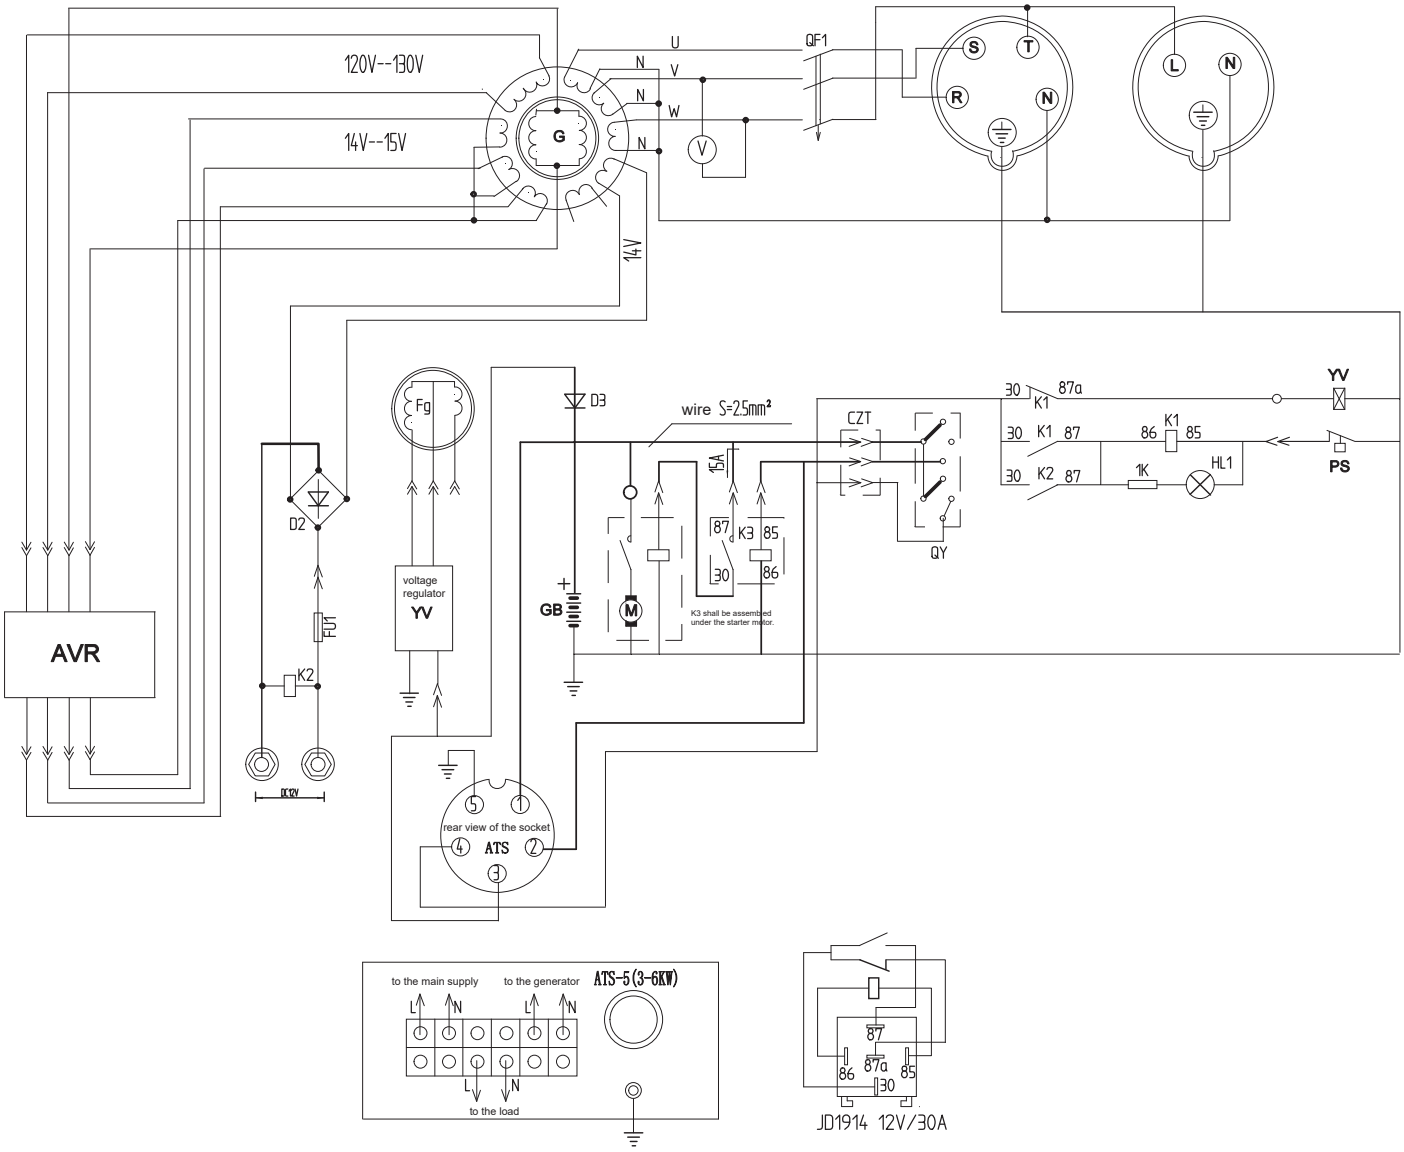
120V--130V
14V--15V
G
U
V
W
N
QF1
S
T
R
N
L
N
V
14V
Fg
D3
wire S=2.5mm²
CZT
QY
30
87a
K1
YV
30
K1
87
86
K1
85
PS
30
K2
87
1K
HL1
15A
87
K3
85
30
86
K3 shall be assembled under the starter motor.
D2
FU1
K2
DC12V
voltage regulator
YV
GB
M
AVR
rear view of the socket
ATS
to the main supply
to the generator
ATS-5(3-6KW)
L
N
L
N
L
N
to the load
87
86
87a
85
30
JD1914 12V/30A

SDG5000TSE